


Committente: Enereco	Sondaggio: S127
Riferimento: Ind. Integrative Gagliano SV Irosa	Data: 22/02/2024
Coordinate: Lat: 37°43'40.48"N - Long.: 14° 1'50.05"E	Quota: 519 metri s.l.m.
Perforazione: Sondaggio a carotaggio continuo fino a 15.00 m dal p.c.	

PLANIMETRIA

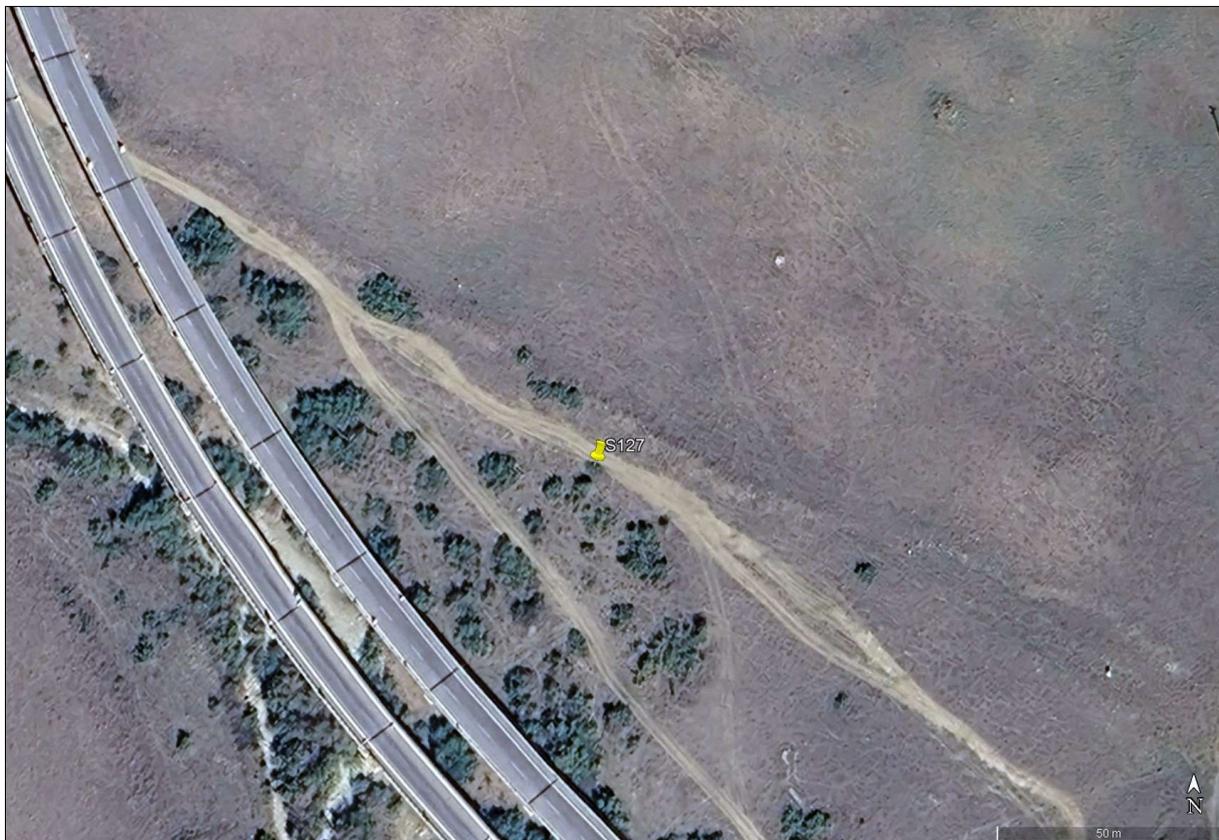

Ubicazione sondaggio S127

Committente: Enereco	Sondaggio: S127
Riferimento: Ind. Integrative Gagliano SV Irosa	Data: 22/02/2024
Coordinate: Lat: 37°43'40.48"N - Long.: 14° 1'50.05"E	Quota: 519 metri s.l.m.
Perforazione: Sondaggio a carotaggio continuo fino a 15.00 m dal p.c.	

SCALA 1:100

STRATIGRAFIA - S127

Pagina 1/1

metri batt.	LITOLOGIA	prof. m	Spess. m	DESCRIZIONE	R v	σ mm	Campioni	A	Prel. % 0 --- 100	RQD % 0 --- 100	Standard Penetration Test				RP	VT	Cass.
											m	S.P.T.	N	Pt			
0		0,4	0,4	Terreno vegetale													
1				Sabbia e ghiaia eterodimensionale di colore grigio-bruno, con presenza di ciottoli subarrotondati pluricentrici.							2,0	20-24-50/5cm	Rif	A			1
4		4,0	3,6	Argilla siltosa, debolmente marnosa, colore grigio-azzurro, da molto consistente a dura.													
5							C1) She	< 5,00 < 5,30									
7											7,0	11-13-13	26	A			2
10							CR1) Rim	< 10,00 < 10,40									
12											12,0	25-32-42	74	A			3
15		15,0	11,0														

SONDAGGIO A CAROTAGGIO CONTINUO - S127

- Attrezzatura di perforazione utilizzata: Landini CMV 800
- Perforazione a carotaggio continuo (D=101 mm) da 0,00 a 15,00 m dal p.c..
- Rivestimento (D=127 mm) da 0,00 a 15,00 m.
- Prove SPT: N° 3

Il materiale prelevato nel corso del sondaggio è stato conservato in 3 cassette catalogatrici.

Campione 1 (Indisturbato) - da m 5,00 a m 5,30

Campione 2 (Rimaneggiato) - da m 10,00 a m 10,40

LIVELLO DI FALDA A FINE PERFORAZIONE

Data: 22/02/2024: ASSENTE

Il Responsabile di commessa
Geol. Antonella Rando

Il Responsabile di sito
Geol. Ugo Mastroeni

Committente: Enereco

Sondaggio: S127

Riferimento: Ind. Integrative Gagliano SV Irosa

Data: 22/02/2024

Fotografie - Pagina 1/4



Piazzamento

Committente: Enereco	Sondaggio: S127
Riferimento: Ind. Integrative Gagliano SV Irosa	Data: 22/02/2024

Fotografie - Pagina 2/4



Cassetta n° 1 - profondità da m 0,00 a m 5,00



Cassetta n° 2 - profondità da m 5,00 a m 10,00

Committente: Enereco

Sondaggio: S127

Riferimento: Ind. Integrative Gagliano SV Irosa

Data: 22/02/2024



Cassetta n° 3 - profondità da m 10,00 a m 15,00

Committente: Enereco

Sondaggio: S127

Fotografie - Pagina 4/4

Riferimento: Ind. Integrative Gagliano SV Irosa

Data: 22/02/2024



Ripristo dei luoghi